


Absturzsicherung FPS mit GTR 40 - Wandstrukturverbindungsbereich Installationsbeispiel

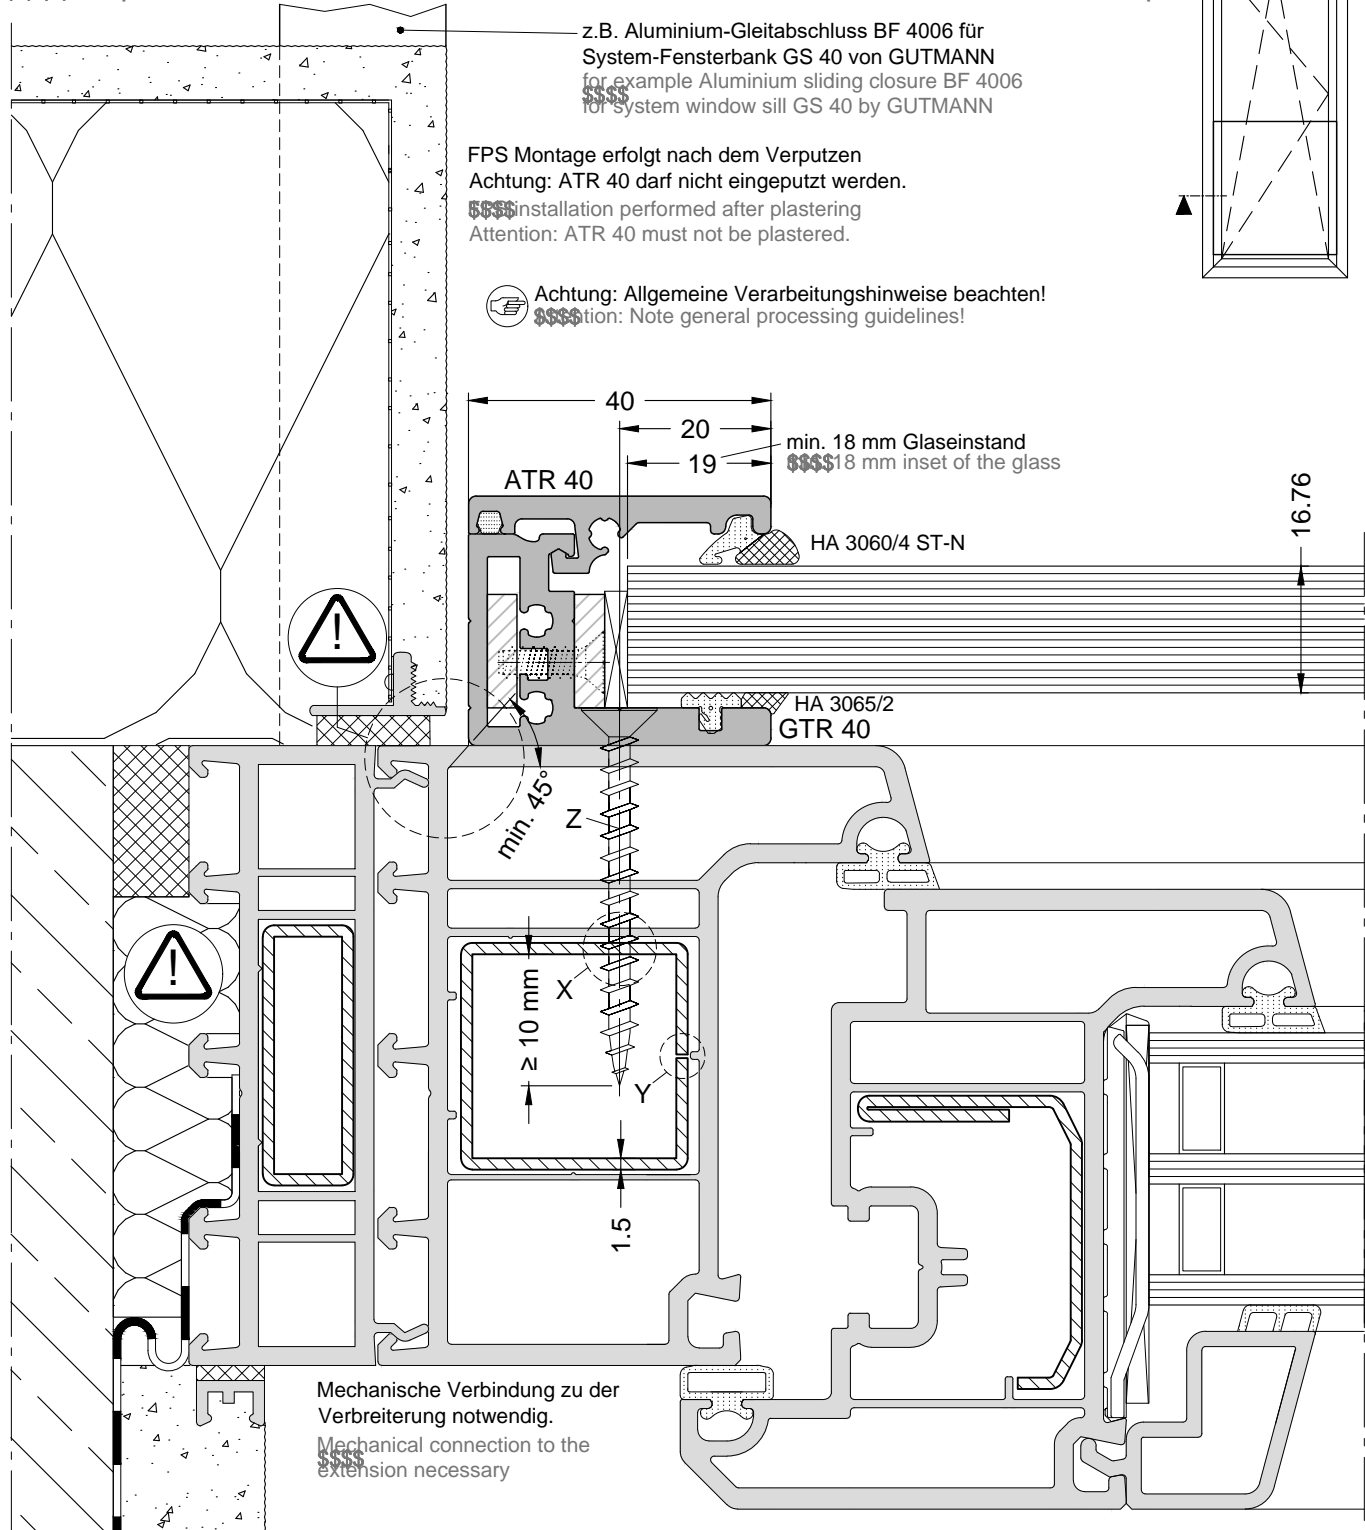

Befestigung Bauelemente nach statischen Erfordernissen unter Berücksichtigung europäischer / nationaler Normung sowie evtl. zusätzlicher regionaler und bauvorhabenbezogener Richtlinien / Vorschriften, SIA 331 Pkt. 2.4 und Pkt. 5; ggf. auch ETB-Richtlinie (2,8 kN / pro Befestigungspunkt).

Fixing of structural elements according to static requirements, taking into account European / national standardization as well as any additional regional and building project-related guidelines / regulations, SIA 331 point 2.4 and point 5; possibly also ETB guideline (2.8 kN / per fastening point).

X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden.
Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.
The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.
The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!
Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 14 zu entnehmen.
Screw length is dependent on the plastic system and from Table 4 page 14 to be taken.